

Relatório de Ensaio nº: 45688/2021 - Versão 1

Colhido por: CA - Técnico Laboratório Tomaz

Tipo Amostra: Água de consumo

Identificação: Rede Privada - Fontanário Fonte Cova - torneira

União das Freguesias de Monte Redondo
e Carreira

Rua Albano A.Pereira, nº 3
2425-617 Monte Redondo

Data Colheita: 24/09/2021

Data Entrada Lab.: 24/09/2021

Data Início Análise: 24/09/2021

Data Fim Análise: 27/09/2021

Data de Emissão: 27/09/2021

Definitivo

Ensaio / Método	Resultado ± U	Unidade	V.R.	V.Máx
Quantificação de Germes totais a 22°C ϕ ISO 6222:1999	126 ± 4%	ufc/ml	100	a)
Quantificação de Germes totais a 37°C ϕ ISO 6222:1999	71 ± 7%	ufc/ml	20	a)
Pesquisa e Quantificação de Bactérias Coliformes ϕ ISO 9308-2:2012	>200	NMP/100 ml	—	0
Pesquisa e Quantificação de Escherichia coli ϕ ISO 9308-2:2012	1 ± 11%	NMP/100 ml	—	0
Quantificação de Enterococos intestinais ϕ ISO 7899-2:2000	4 ± 5%	ufc/100ml	—	0
Quantificação de Clostridium perfringens ϕ ISO 14189:2013	1 ± 9%	ufc/100ml	—	0

O(s) parâmetro(s) a negrito não se encontra(m) em conformidade com o Limite de Lei.

Água imprópria para consumo humano.

Notas:

a) "Sem alteração anormal" - corresponde ao Valor Paramétrico estabelecido pela Entidade Gestora, com base no seu histórico de análises.

V. Máx - Valor Paramétrico definido no Decreto Lei 152/2017.

V. R. - Valor recomendado no Decreto Lei 152/2017.

ϕ Colheita incluída no âmbito da acreditação. Parâmetros do Dec. Lei 152/2017: colheita de acordo com o MI n.º 128 (26.03.2021) e ISO 5667-5:2006. Parâmetro Legionella: colheita de acordo com o MI n.º 240 (26.03.2021) e ISO 19458:2006.

As opiniões / interpretações técnicas expressos neste relatório de ensaio não estão incluídos no âmbito da acreditação.

A regra de decisão usada na avaliação de conformidade, não tem em conta a incerteza, exceto se acordado com o cliente.

"MI" indica método interno do Laboratório; "SMEWW" indica "Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater".

A acreditação segundo uma norma "NP EN ISO nnnnn" implica a acreditação para as respetivas normas "ISO nnnnn" e "EN ISO nnnnn" (ou respetiva norma nacional equivalente de outro país membro do CEN/CENELEC), quando existentes.

Os métodos de filtração por membrana não se aplicam a águas com elevadas cargas microbianas interferentes e matérias em suspensão.

Método interno equivalente é aquele que tem a mesma área de aplicação (parâmetros e matrizes) e que cumpre as características de desempenho, obtendo resultados comparáveis ao(s) método(s) normalizado(s) junto indicado(s).

"<X" inferior ao limite de quantificação do método de ensaio; Os resultados correspondem apenas às amostras ensaiadas.

Quando aplicável, é indicada a incerteza expandida, para um intervalo de confiança de 95%, com um fator de expansão de K = 2.

U: incerteza apresentada em valor absoluto para os ensaios físico químicos; U: incerteza apresentada em percentagem para os ensaios microbiológicos de águas (Uoperacional relativa; Uam); U: incerteza apresentada em log10 para os ensaios microbiológicos de alimentos.

Este relatório de ensaio não pode ser reproduzido, a não ser na íntegra, sem o acordo escrito do Laboratório Tomaz.

Relatório de Ensaio nº: 45688/2021 - Versão 1

Colhido por: CA - Técnico Laboratório Tomaz

Tipo Amostra: Água de consumo

Identificação: Rede Privada - Fontanário Fonte Cova - torneira

União das Freguesias de Monte Redondo
e Carreira

Rua Albano A.Pereira, nº 3
2425-617 Monte Redondo

Data Colheita: 24/09/2021

Data Entrada Lab.: 24/09/2021


Data Início Análise: 24/09/2021

Data Fim Análise: 27/09/2021

Data de Emissão: 27/09/2021

Definitivo

Ensaio / Método	Resultado ± U	Unidade	V.R.	V.Máx
-----------------	---------------	---------	------	-------

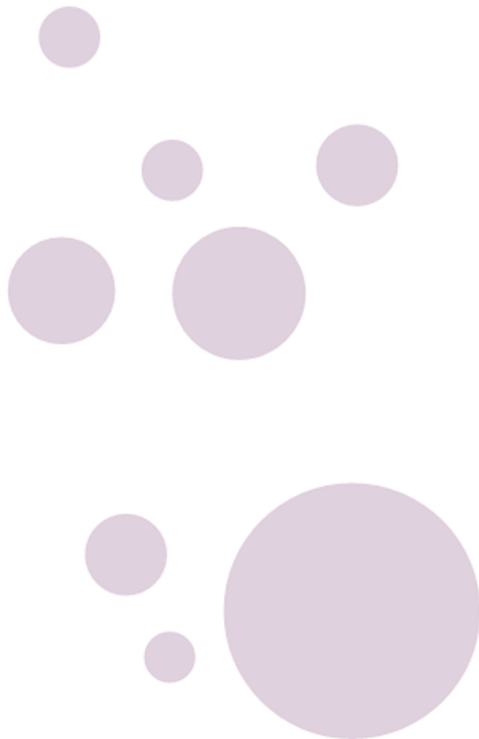

Responsável pela emissão dos resultados



Ana Tavares
(Resp. Dep. Microbiologia)